



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ
РАБОТЫ**

Отдел надзорной деятельности по городу Чебоксары

428024, Чувашская Республика, г. Чебоксары, переулок Огнеборцев, д.4,
тел. (8352)23-11-38, факс (8352)23-11-38, эл. адрес: ogpncheb@mail.ru

Предписание № 172/1/92

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному образовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа №63» города Чебоксары Чувашской Республики,

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина, собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Чебоксары по пожарному надзору Тихонова Александра Леонидовича от «27» марта 2015 года № 172, ст. 6.6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», проведена внеплановая выездная проверка, инспектором ОНД по г. Чебоксары старшим лейтенантом внутренней службы Шуковым Виталием Олеговичем, в отношении Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №63» города Чебоксары Чувашской Республики, осуществляющего деятельность по адресу: Чувашская Республика г. Чебоксары, ул. Р. Люксембург, д. 8, по соблюдению требований пожарной безопасности. юридический адрес: Чувашская Республика г. Чебоксары, ул. Р. Люксембург, д. 8.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) государственного инспектора (государственного инспектора/государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

При проведении проверки присутствовал: Директор МБОУ «СОШ №63» Шашкова Валентина Владимировна.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе внеплановой выездной проверки:

№	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (- ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Ширина основного эвакуационного выхода на 1-ом этаже заужена (составляет 95 см).	СНиП 21-01-97* п.6.16 Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина не менее: 1,2 м — из помещений класса Ф1.1 при числе эвакуирующихся более 15 чел., из помещений и зданий других классов функциональной пожарной опасности, за исключением класса Ф1.3, — более 50 чел.; Ширина наружных дверей лестничных	До 01.11.2015	

		<p>клеток и дверей из лестничных клеток в вестибюль должна быть не менее расчетной или ширины марша лестницы, установленной в 6.29. Во всех случаях ширина эвакуационного выхода должна быть такой, чтобы с учетом геометрии эвакуационного пути через проем или дверь можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком.</p> <p>СНиП 21-01-97* п.6.27 Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету должна быть не менее 2 м, ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов должна быть не менее:</p> <p>1,2 м— для общих коридоров, по которым могут эвакуироваться из помещений класса Ф1 более 15 чел., из помещений других классов функциональной пожарной опасности — более 50 чел.;</p> <p>0,7 м — для проходов к одиночным рабочим местам;</p> <p>1,0 м—во всех остальных случаях. В любом случае эвакуационные пути должны быть такой ширины, чтобы с учетом их геометрии по ним можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком.</p>		
2.	Ширина основного прохода в коридоре на 1-ом этаже ведущий к эвакуационному выходу заужена (составляет 108 см).	<p>СНиП 21-01-97* п.6.27 Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету должна быть не менее 2 м, ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов должна быть не менее:</p> <p>1,2 м— для общих коридоров, по которым могут эвакуироваться из помещений класса Ф1 более 15 чел., из помещений других классов функциональной пожарной опасности — более 50 чел.;</p> <p>В любом случае эвакуационные пути должны быть такой ширины, чтобы с учетом их геометрии по ним можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком.</p>	До 01.11.2015	
3.	Помещение обеденного зала столовой имеет один эвакуационный выход. Имеющийся выход через подсобные помещения не соответствует требованиям пункта 6.9 СНиП 21-01-97* является аварийным и не учитывается при эвакуации в случае пожара, следовательно отсутствует второй эвакуационный выход из помещения обеденного зала (массовое пребыванием людей 100 человек).	<p>СНиП 21-01-97* п.6.12* Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь:</p> <p>помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 50 чел.</p> <p>СНиП 21-01-97* п.6.9* Выходы являются эвакуационными, если они ведут:</p> <p>а) из помещений первого этажа наружу: непосредственно;</p> <p>через коридор;</p> <p>через вестибюль (фойе);</p> <p>через лестничную клетку;</p> <p>через коридор и вестибюль (фойе);</p> <p>через коридор и лестничную клетку;</p> <p>СНиП 21-01-97* п.6.19 Выходы, не отвечающие требованиям, предъявляемым к эвакуационным выходам, могут рассматриваться как аварийные и предусматриваться для</p>	До 01.11.2015	

		повышения безопасности людей при пожаре. Аварийные выходы не учитываются при эвакуации в случае пожара. (п.25 ППР №390 РФ). Не допускается в помещениях с одним эвакуационным выходом одновременное пребывание более 50 человек. При этом в зданиях IV и V степени огнестойкости одновременное пребывание более 50 человек допускается только в помещениях 1-го этажа.		
4.	Ширина эвакуационного выхода №2 на первом этаже заужена (составляет 95 см).	СНиП 21-01-97* п.6.27 Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету должна быть не менее 2 м, ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов должна быть не менее: 1,2 м— для общих коридоров, по которым могут эвакуироваться из помещений класса Ф1 более 15 чел., из помещений других классов функциональной пожарной опасности — более 50 чел.; В любом случае эвакуационные пути должны быть такой ширины, чтобы с учетом их геометрии по ним можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком.	До 01.11.2015	
5.	Ширина эвакуационного выхода №4 на первом этаже заужена (составляет 95 см).	СНиП 21-01-97* п.6.27 Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету должна быть не менее 2 м, ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов должна быть не менее: 1,2 м— для общих коридоров, по которым могут эвакуироваться из помещений класса Ф1 более 15 чел., из помещений других классов функциональной пожарной опасности — более 50 чел.; В любом случае эвакуационные пути должны быть такой ширины, чтобы с учетом их геометрии по ним можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком.	До 01.11.2015	
6.	В помещениях: № 217, помещение № 326, помещение Архив №318, помещение №317, отсутствует автоматическая пожарная сигнализация.	п.4 НПБ 110-03. В зданиях и сооружениях следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади...	До 01.11.2015	
7.	Ширина эвакуационного выхода №7 ведущая на лестничную клетку заужена (составляет 95 см).	СНиП 21-01-97* п.6.27 Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету должна быть не менее 2 м, ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов должна быть не менее: 1,2 м— для общих коридоров, по которым могут эвакуироваться из помещений класса Ф1 более 15 чел., из помещений других классов функциональной пожарной опасности — более 50 чел.; В любом случае эвакуационные пути должны быть такой ширины, чтобы с учетом их геометрии по ним можно было	До 01.11.2015	

	беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком.	
--	---	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При неисполнении указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.


В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор
г. Чебоксары по пожарному надзору
В.О. Щуков

(должность, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору)
«22» апреля 2015 г.

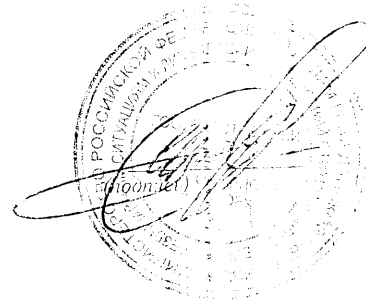

Предписание для исполнения получено:

(подпись)
«22» апреля 2015 г.

(законный представитель юридического лица (или физического лица-предпринимателя) должность, фамилия, инициалы)